




B

WYJŚCIE
EVACUACyjNE

NADZIAR SPALIN
OPUSZCZAJ GARAZ

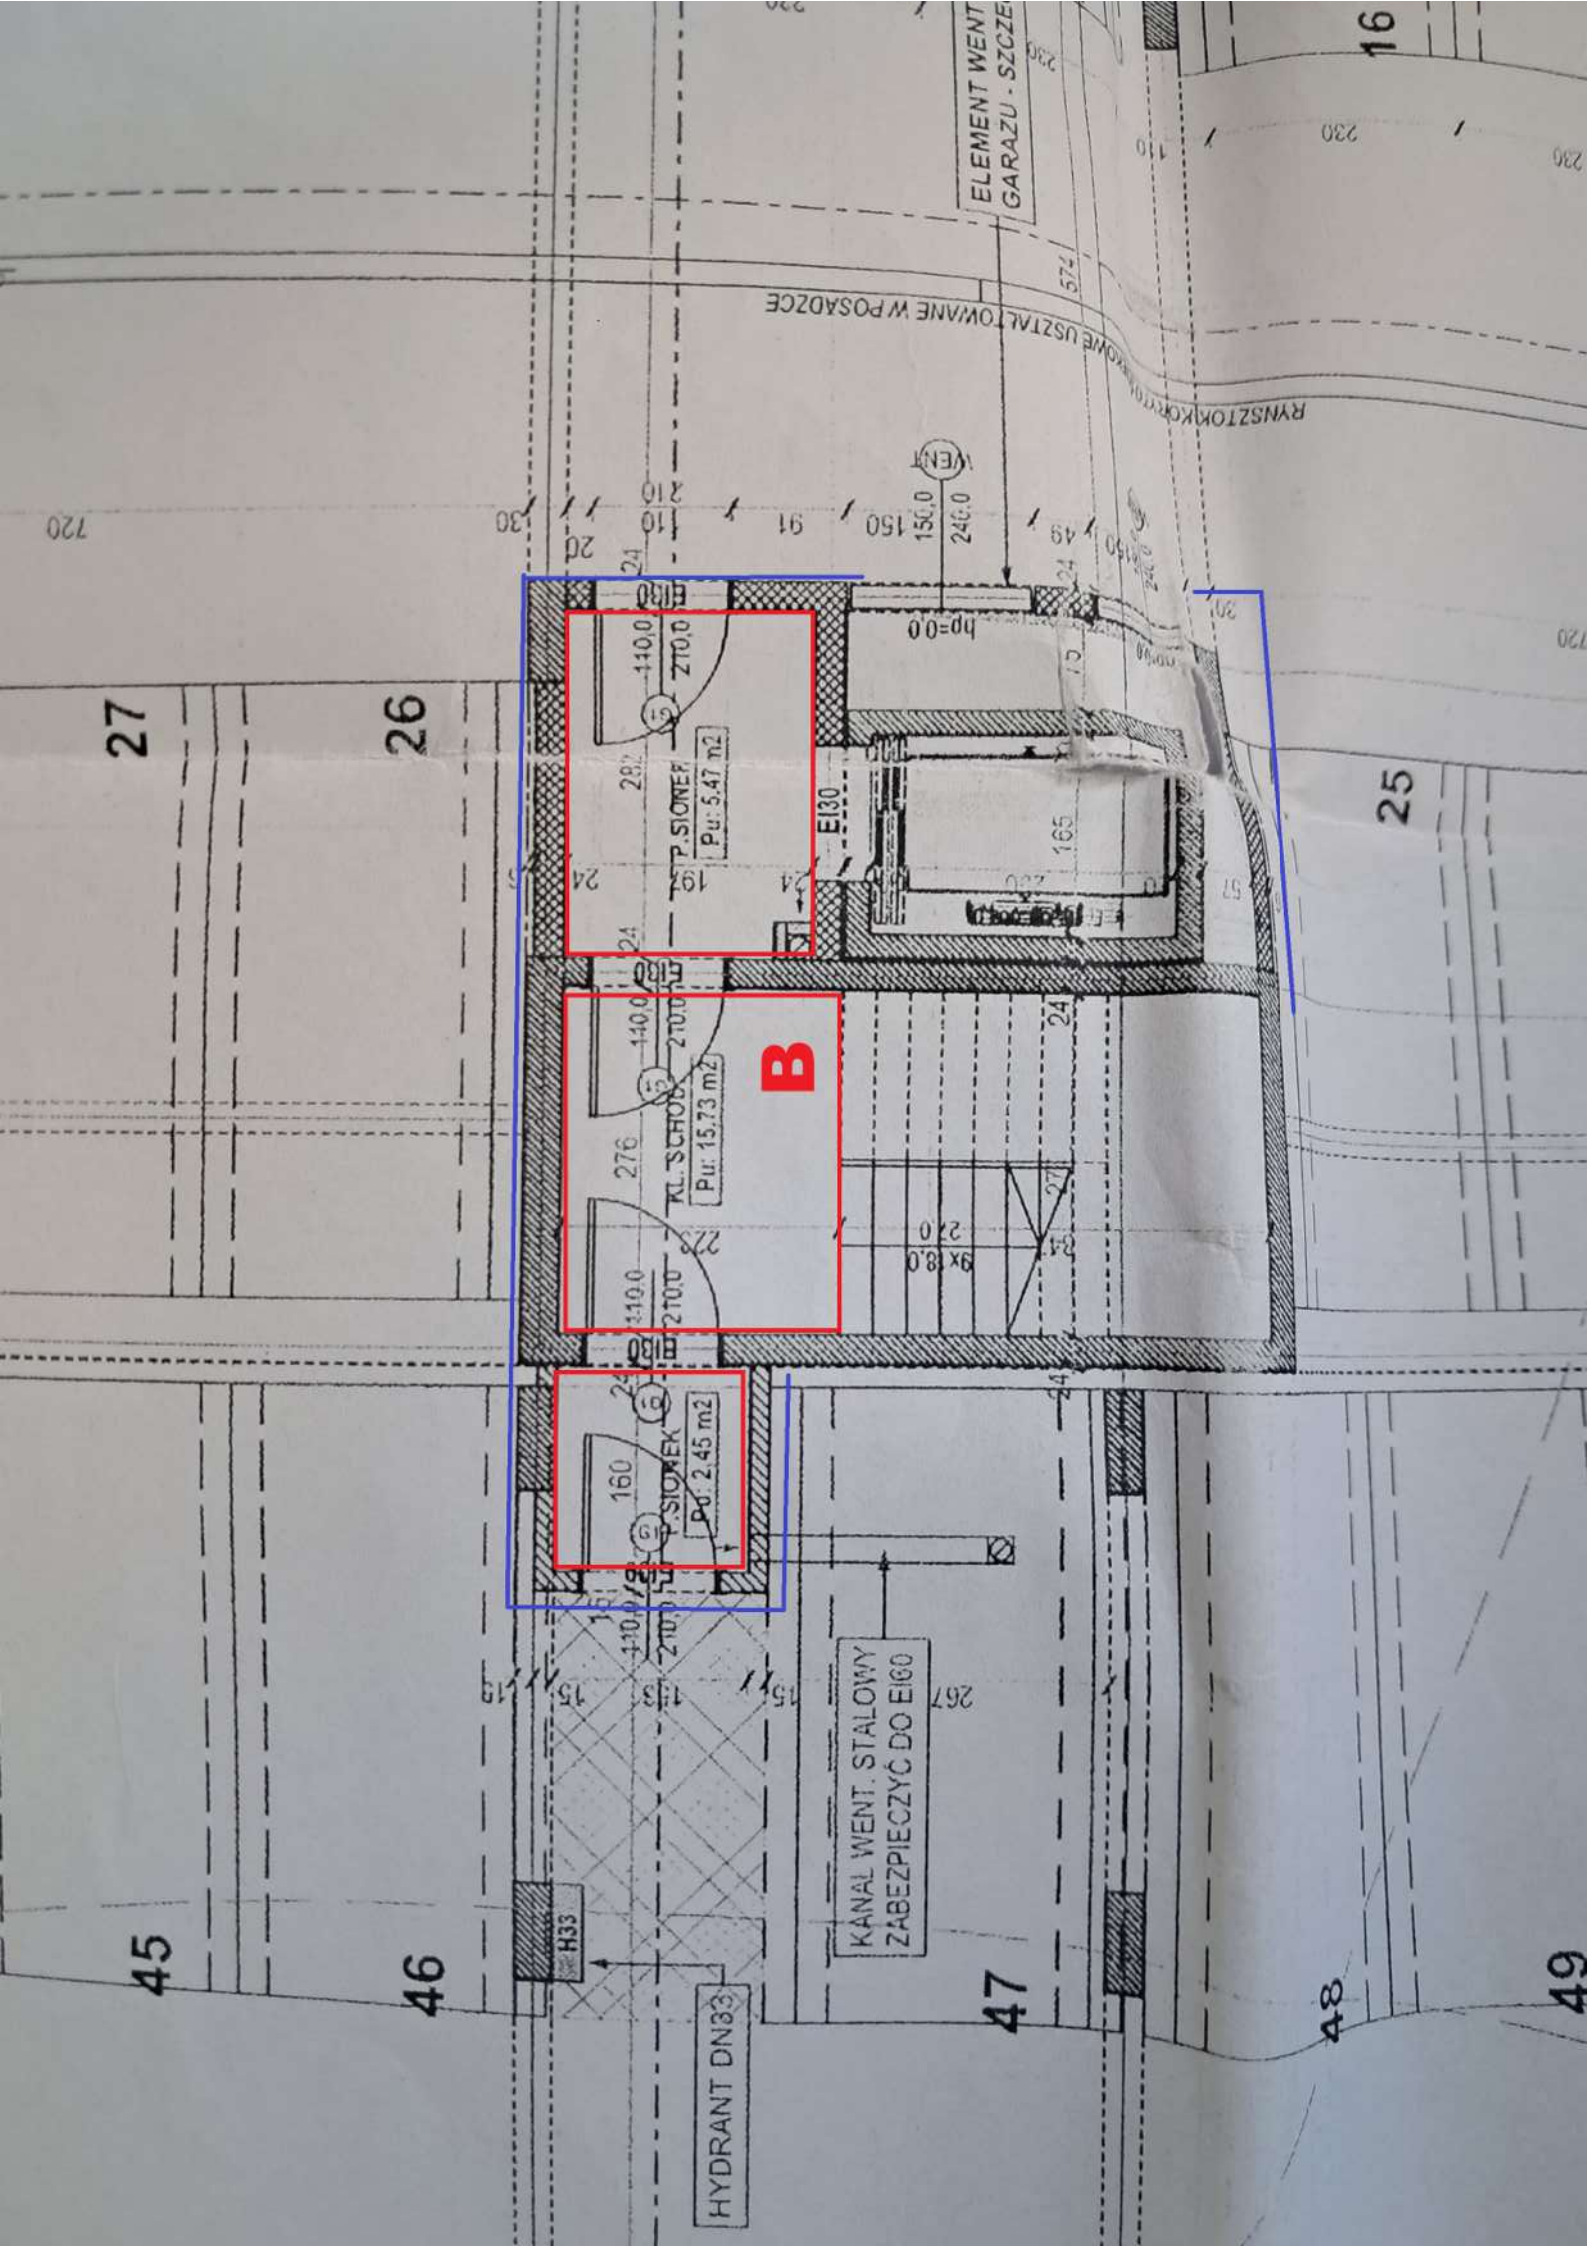

RYNSZTOROKOWE USZTALOWANE W POSADZCE

ELEMENT WENT
GARAZU - SZCZE

WENT

hp=0

110.0
28.7
P. SIOWER
Pu: 5.47 m²

110.0
276
KL. SCHON
Pu: 15.73 m²
B

160
P. SIOWEK
Pu: 2.45 m²

KANAL WENT. STALOWY
ZABEZPIECZYĆ DO EI60

HYDRANT DN33

H33

27

26

25

16


45

46

47

48

49

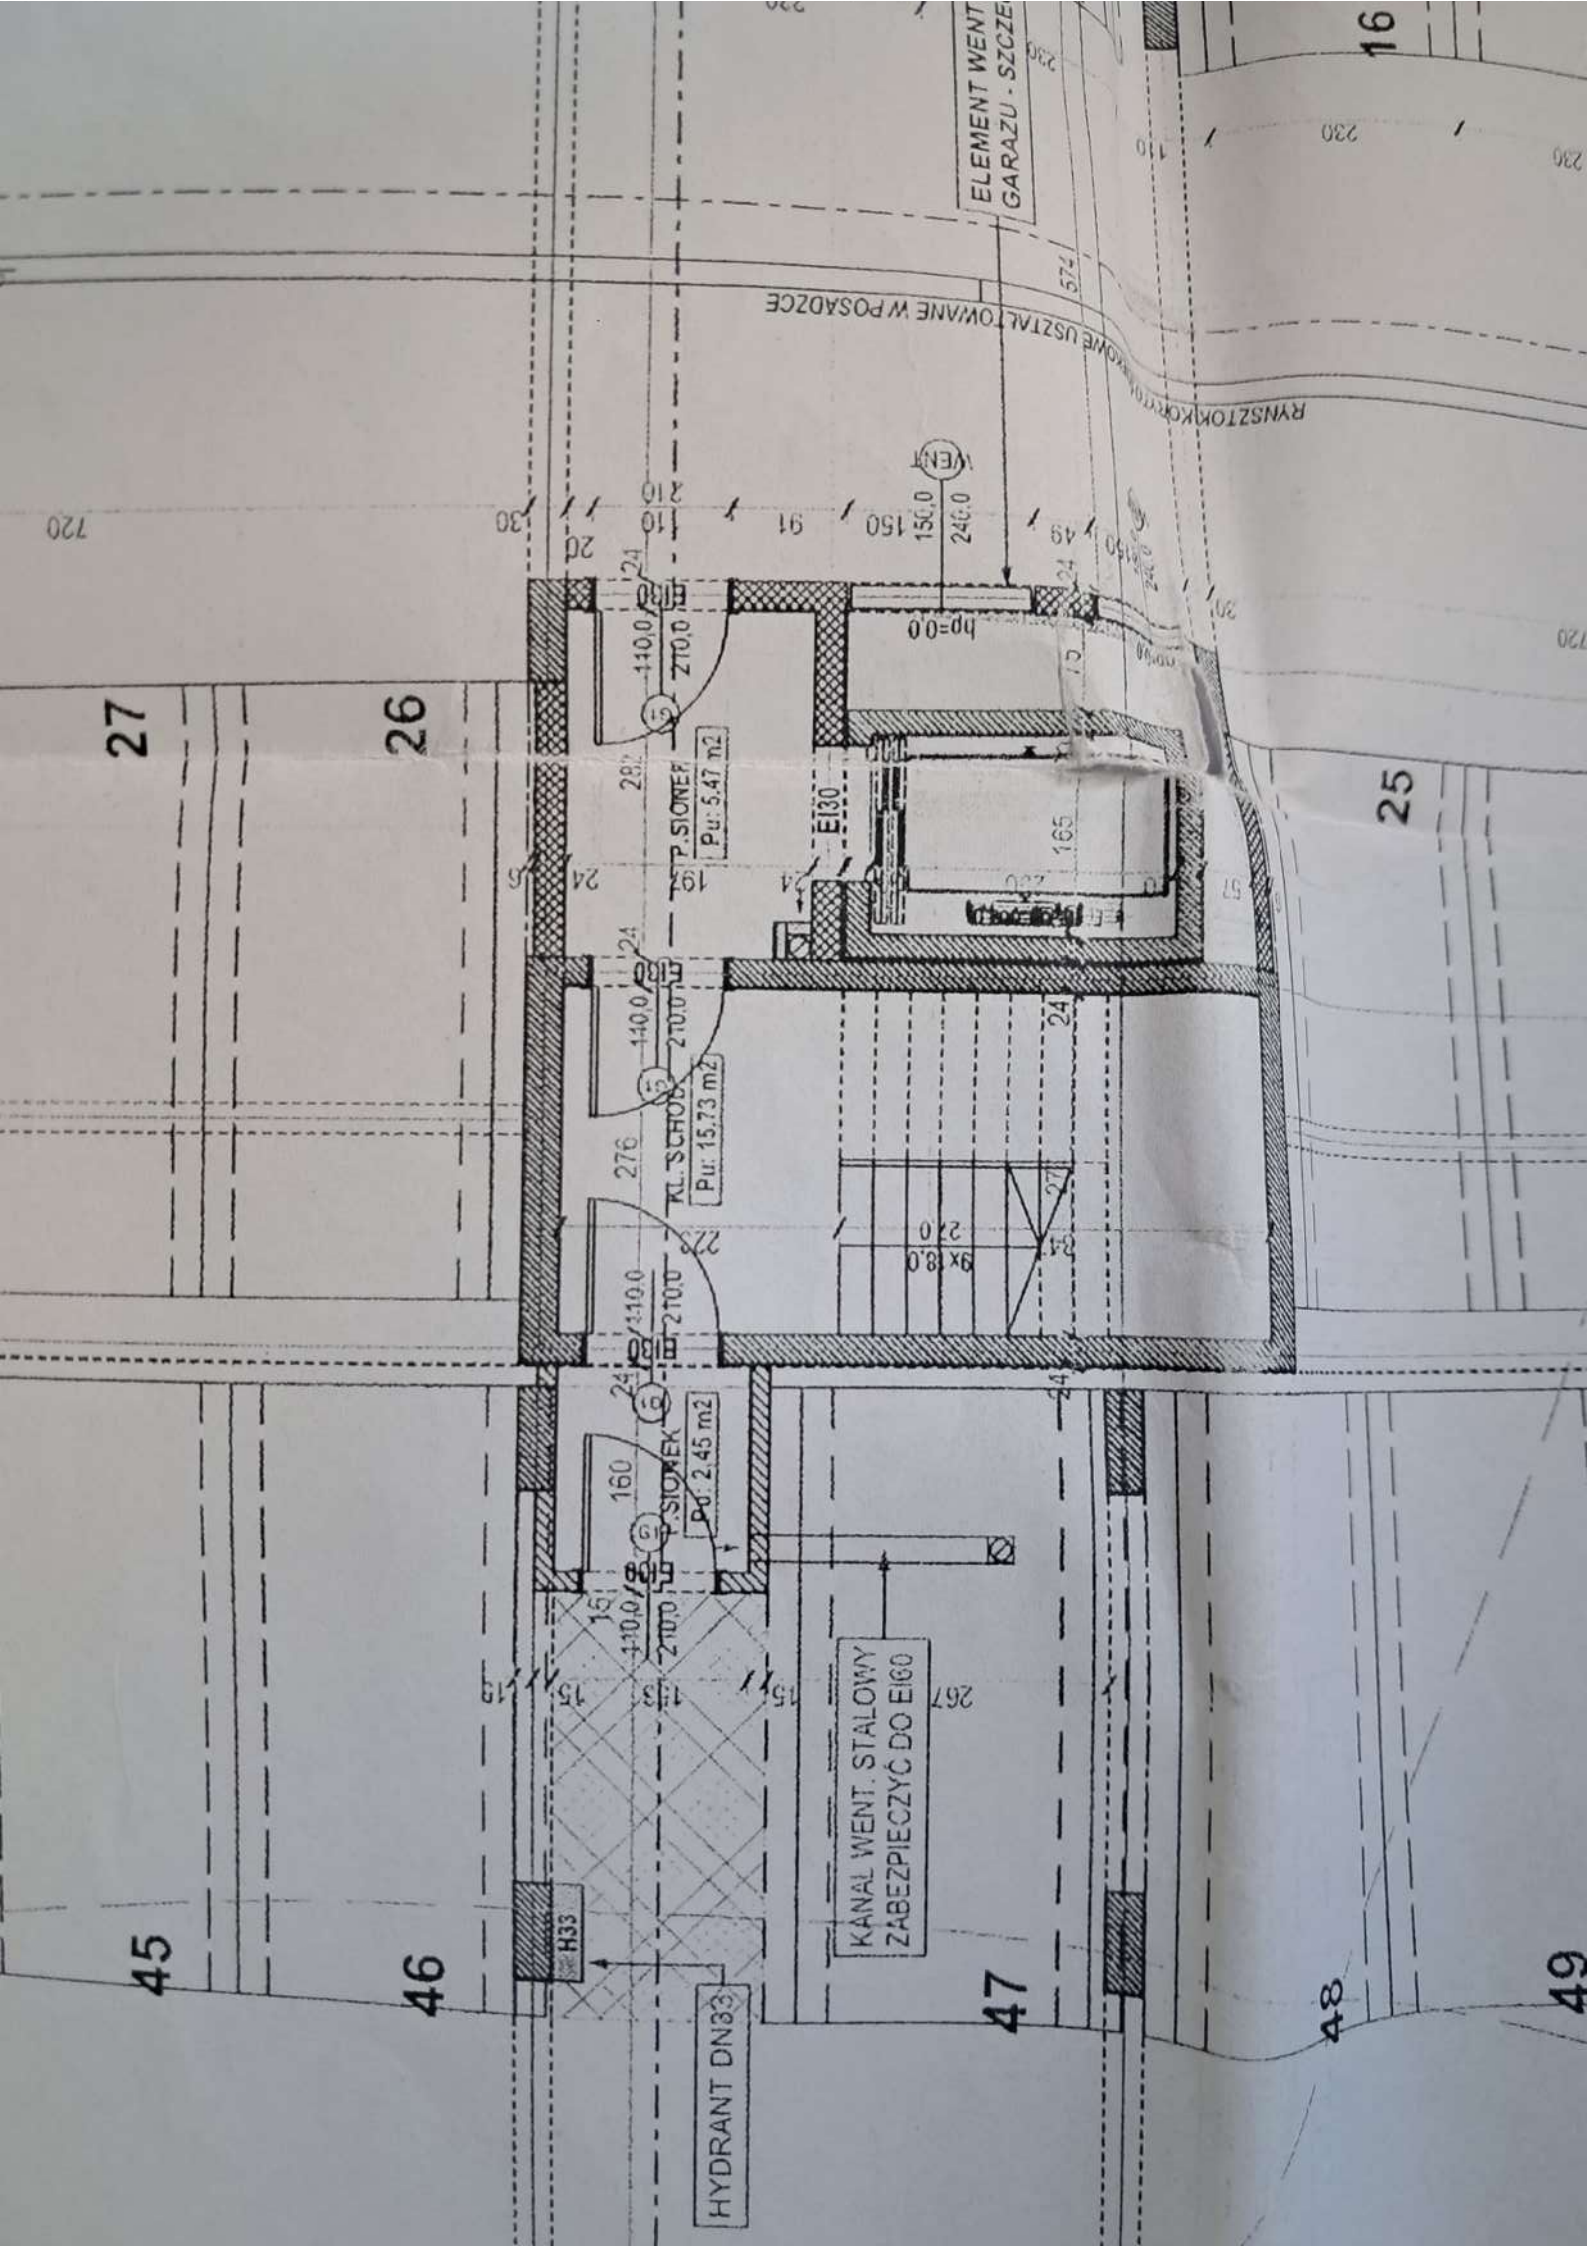








PL PO 887VY

25

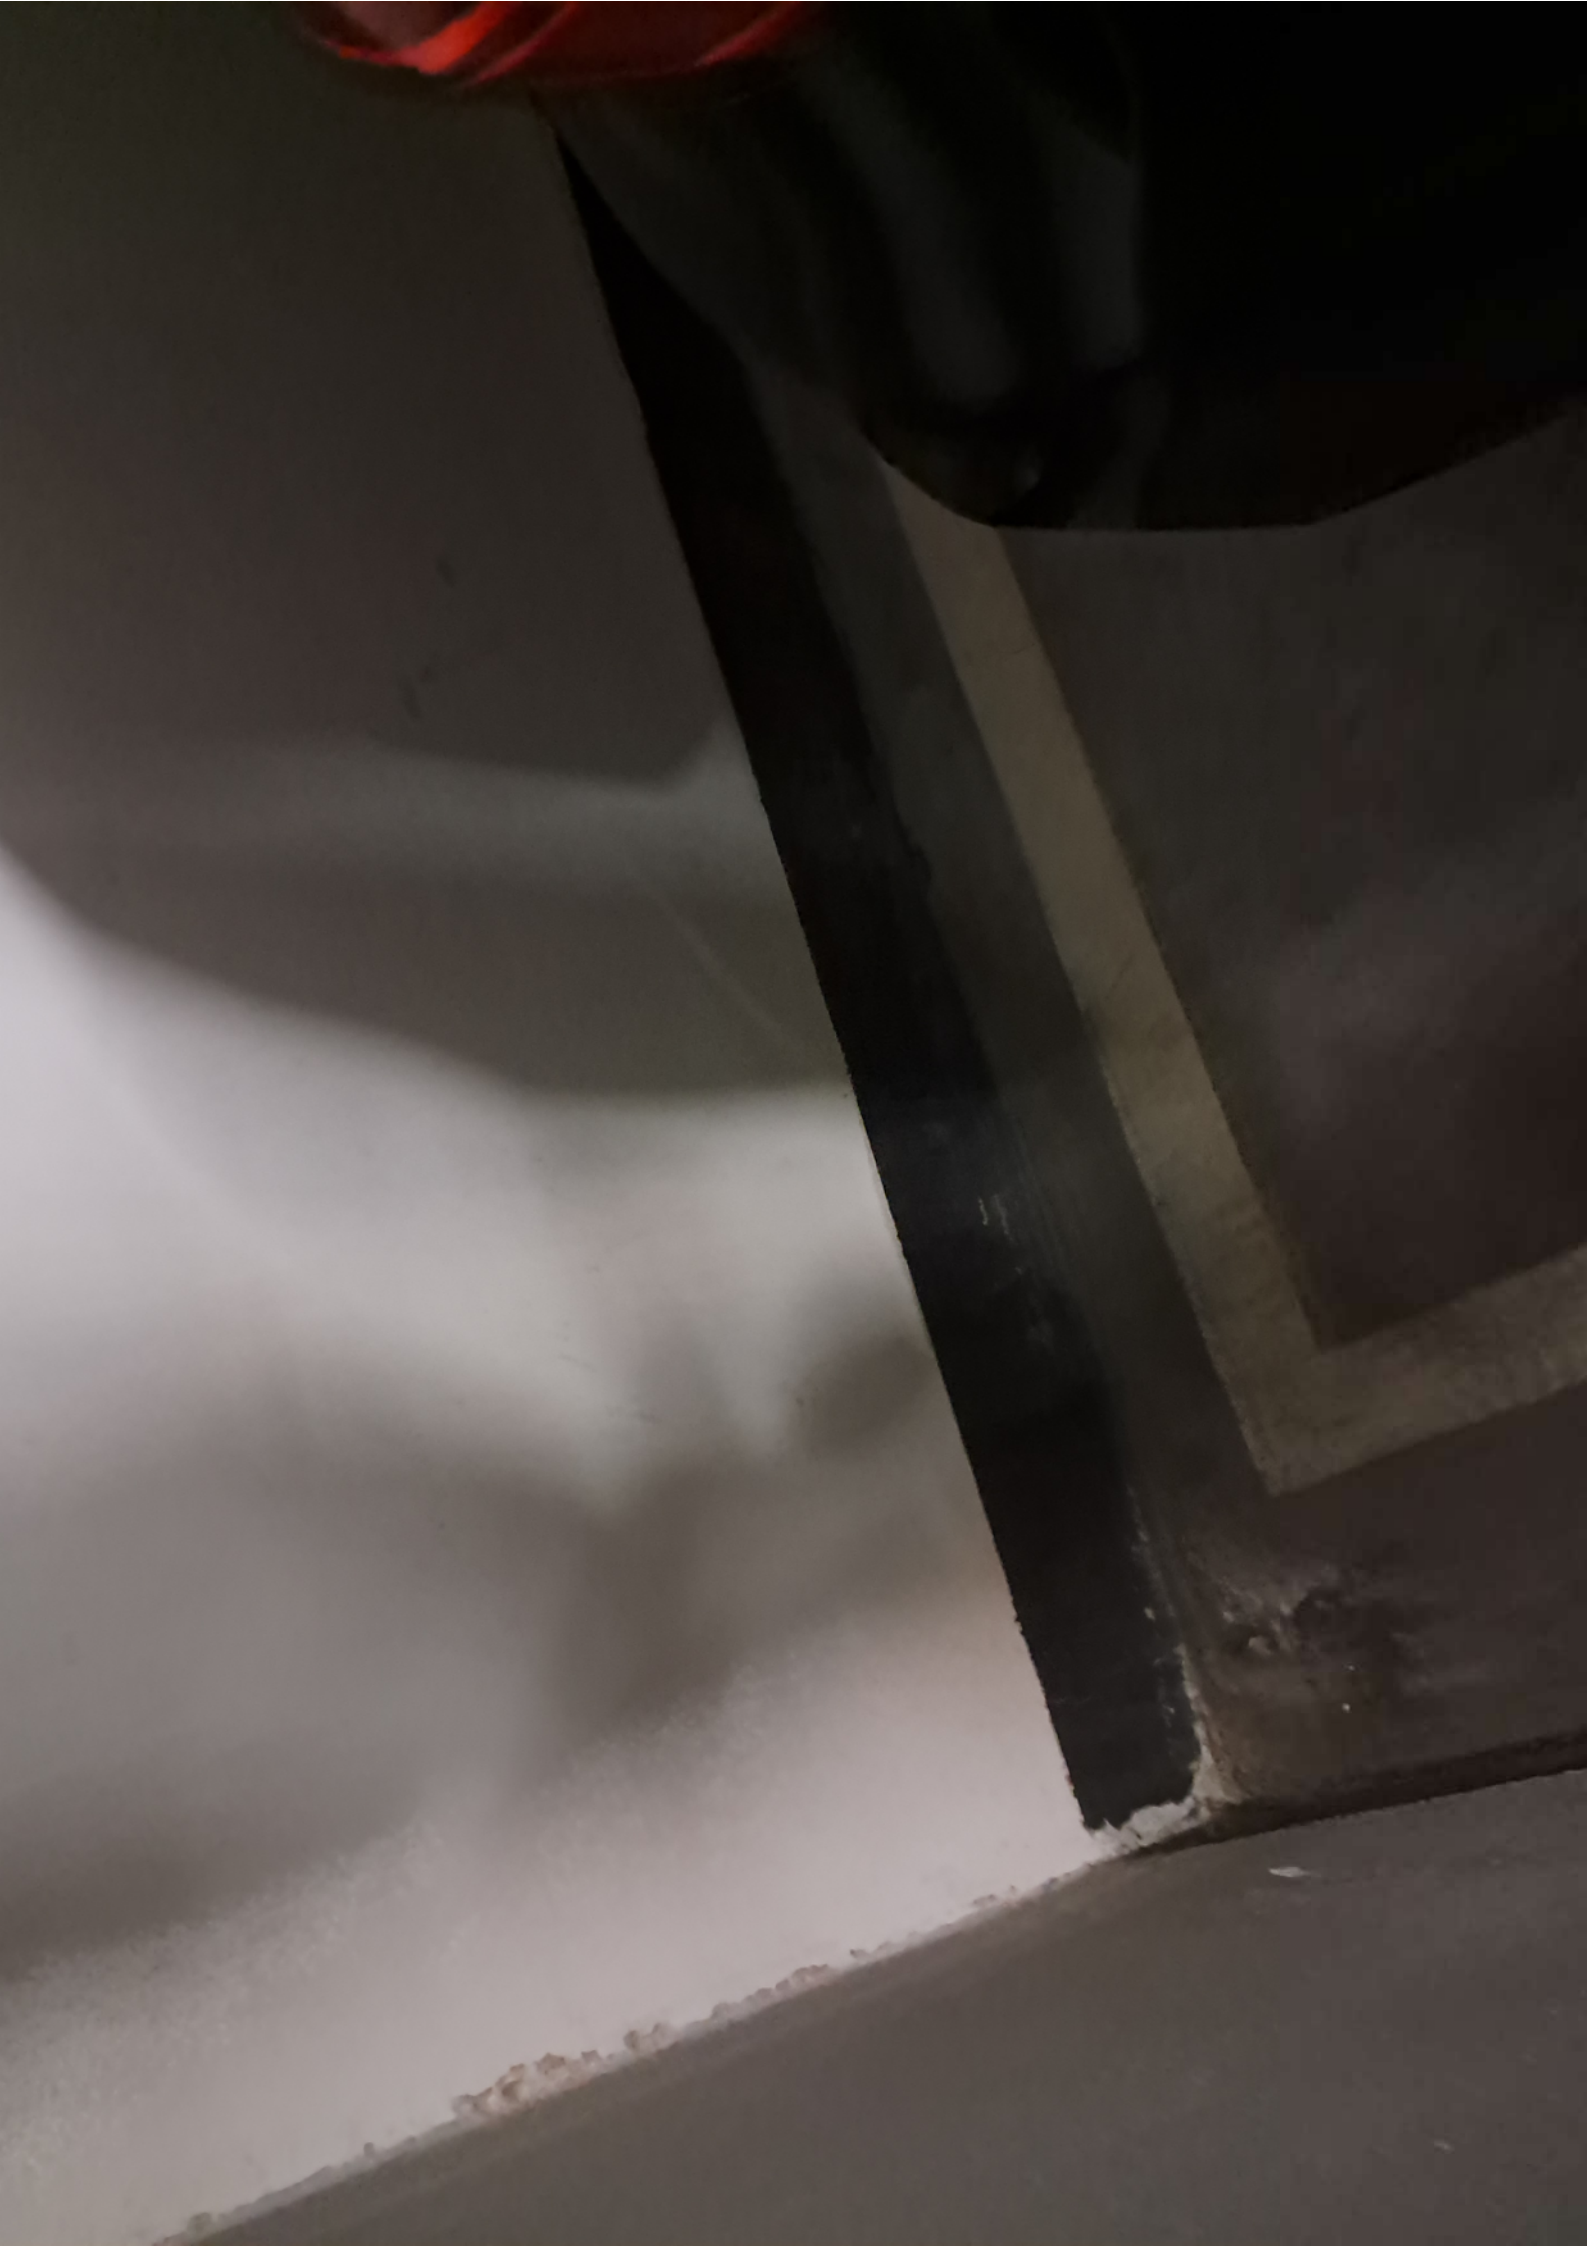



















REKAM LAYANAN PELANGGAN
Kantor Pelayanan Publik - Kota Tangerang
Kantor Pelayanan Publik - Kota Tangerang















